


6-Draht Leitung geschirmt

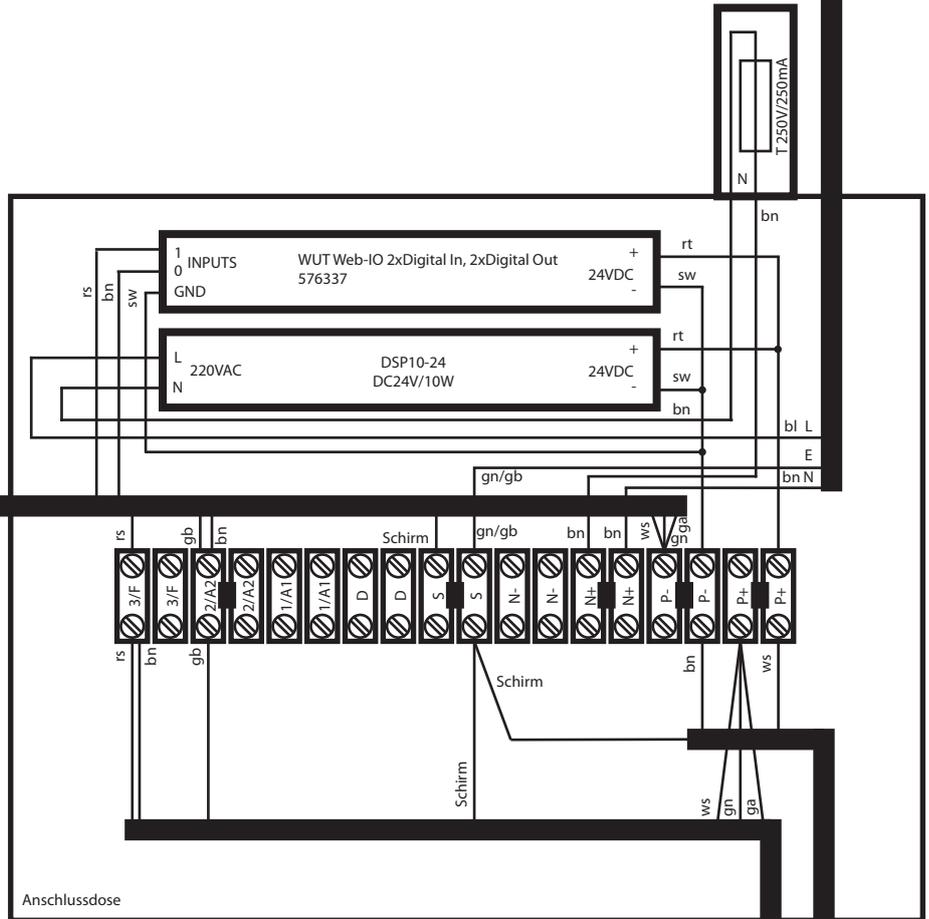

3-Draht-Netz-Leitung 220V

O2-Level Einstellung:

- [ESC]
- ⌞ Konfiguration [SET]
- ⌞ Alarm 1 [SET]
- ⌞ A-Level [SET]
- 18% [SET]
- [ESC] [ESC] [ESC]
- ⌞ Monitoring [SET]

Alarm-Quittierung:

[SET]

Satellit XT mit Relais

O2 < 17% Konzentrationsprobleme
 O2 < 13% Lebensbedrohlich
 Gewünschte Einstellungen für Raum U163
 Alarm 1 = Gelber Blitz bei O2 < 18% (auch bei Fault)
 Alarm 2 = Roter Blitz und Horn bei O2 < 17%

6-Draht Leitung geschirmt

2-Draht Leitung geschirmt

Verdrahtung Anschlussdose	Raum U163
O2-Gasüberwachung	SP965A
	23.3.2014 rm